


- \* **Conexão da Extremidade de um Cabo para Cima, na Vertical, Sobre a Lateral de um Barramento de Cobre Passante na Horizontal**
- \* *Connection of a Vertical Upward Cable Extremity, to the Lateral of a Passing Copper Bar in the Horizontal*
- \* *Conexión de la Extremidad de un Cable Hacia Arriba en la Vertical Sobre la Lateral de una Barra de Cobre Pasante en la Horizontal*

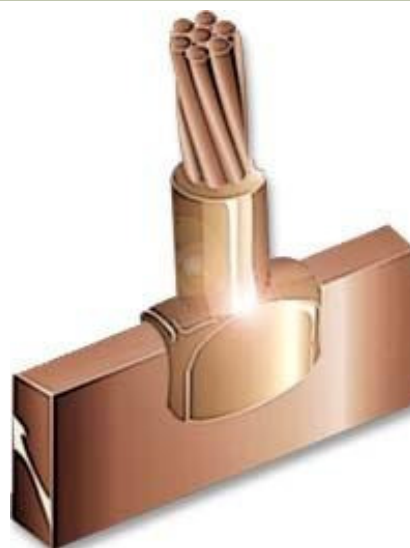

## REFERÊNCIA / REFERENCE / REFERENCIA

### MLM / MLR

BITOLAS / CIRCULAR MEASUREMENT / DIÁMETRO			REFERÊNCIA REFERENCE REFERENCIA		CARTUCHO CARTRIDGE CARTUCHO
BARRAMENTO BAR BARRAS mm	POLEGADAS INCHES PULGADAS	CABO CABLE CABLE mm <sup>2</sup> (AWG / MCM)	MLM	MLR	
6 x 25	1/4" x 1"	50 (1/0)	MLM2 - 8650	MLR2 - 8650	150
6 x 25	1/4" x 1"	70 (2/0)	MLM2 - 8670	MLR2 - 8670	150
6 x 25	1/4" x 1"	95 (3/0)	MLM2 - 8695	MLR2 - 8695	150
6 x 25	1/4" x 1"	120 (4/0)	MLM2 - 86120	MLR2 - 86120	150
6 x 25	1/4" x 1"	150 (300)	MLM2 - 86150	MLR2 - 86150	200
6 x 25	1/4" x 1"	185 (350)	MLM2 - 86185	MLR2 - 86185	200
6 x 25	1/4" x 1"	240 (500)	MLM3 - 86240	MLR3 - 86240	2 - 150
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	50 (1/0)	MLM2 - 8750	MLR2 - 8750	150
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	70 (2/0)	MLM2 - 8770	MLR2 - 8770	150
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	95 (3/0)	MLM2 - 8795	MLR2 - 8795	150
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	120 (4/0)	MLM2 - 87120	MLR2 - 87120	150
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	150 (300)	MLM2 - 87150	MLR2 - 87150	200
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	185 (350)	MLM2 - 87185	MLR2 - 87185	200
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	240 (500)	MLM3 - 87240	MLR3 - 87240	2 - 150
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	380 (750)	MLM3 - 87380	MLR3 - 87380	2 - 200
6 x ≥ 40	1/4" x ≥ 1 1/2"	500 (1000)	MLM3 - 87500	MLR3 - 87500	3 - 250

**MLM2 / MLR2**

\* **Requer Alicates M-160**

\* *Pliers Required M. 160*

\* *Necesita Alicates M-160*

**MLM3 / MLR3**

\* **Requer Alicates M-159**

\* *Pliers Required M. 159*

\* *Necesita Alicates M-159*

\* **MLM - Requer um Espaçamento Mínimo de 130 mm entre o Barramento e a Parede**

\* **MLR - Requer um Espaçamento Mínimo de 19 mm entre o Barramento e a Parede**

\* *MLM - Requires a Minimum Spacing of 130 mm Between the Bar and the Wall*

\* *MLR - Requires a Minimum Spacing of 19 mm Between the Bar and the Wall*

\* *MLM - Necesita un Espacio Mínimo de 130mm entre la Barra y la Pared*

\* *MLR - Necesita un Espacio Mínimo de 19mm entre la Barra y la Pared*